

## Общие сведения

Выносная панель управления ВПУ (в дальнейшем – ВПУ) является составной частью секторного оборудования «Интегрированной системы охраны 777» ТУ РБ 37422747.001-98 (в дальнейшем – системы).

ВПУ предназначено для управления режимами работы оборудования системы в пределах одного сектора охраны.

Более полная информация и правила эксплуатации изложены в документе «Выносная панель управления ВПУ. Руководство по эксплуатации. РЮИВ 136700.000 РЭ»

## Функциональные возможности

ВПУ обеспечивает:

- постановку и снятие помещений с охраны;
- считывание идентификационного номера электронных ключей по протоколу ТМ;
- ввод пароля с цифровой клавиатуры;
- отображение информации о работе на жидкокристаллическом дисплее (в дальнейшем – дисплей);
- управление оборудованием.

## Технические характеристики

ВПУ обеспечивает ввод с клавиатуры:

- цифр от «0» до «9»;
- управляющих команд - «ВВОД», «СБРОС», «ОТМЕНА», «ВПЕРЕД», «НАЗАД», «ВЫЗОВ».

Количество строк на дисплее, шт.	2
Количество знакомест в одной строке дисплея, шт.	24.
Время технической готовности ВПУ к работе, с, не более	5
Ток потребления (в режиме выключенной подсветки дисплея), мА	120
Ток потребления (в режиме включенной подсветки дисплея), мА	300
Напряжение питания, В	от 9 до 15
Габаритные размеры, мм	150x120x28
Масса, кг, не более	0,3
Срок службы ВПУ, лет, не менее	8

## Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- выносная панель управления ВПУ – 1 шт.;
- паспорт РЮИВ 136700.000ПС – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

## Содержание драгоценных металлов

Золото - 0,01102 г.  
Серебро- 0,023518 г.

## Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько 22, г. Минск, 220007.  
Тел. (017)228-16-80.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты выпуска прибора. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик ВПУ, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

## Схема подключения ВПУ

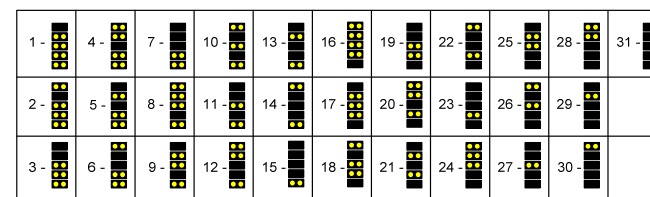
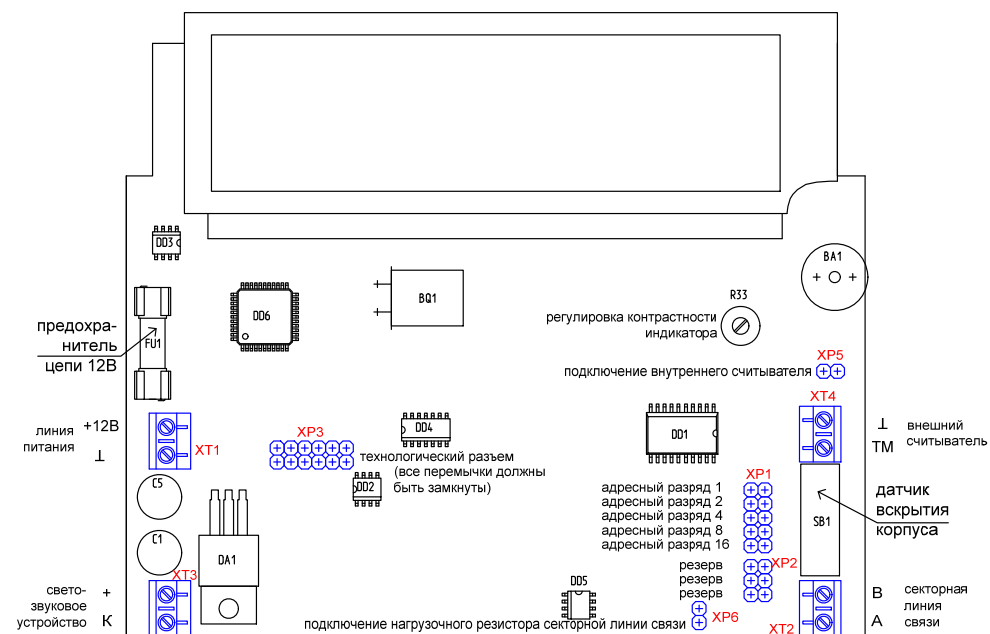


Схема установки адресов перемычками XP1

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выносная панель управления ВПУ соответствует техническим условиям ТУ РБ 37422747.001-98 и признана годной для эксплуатации.

**Заводской номер**

**Дата выпуска**

**Штамп ОТК**

**Упаковщик**

Дата ввода в эксплуатацию

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Техническая поддержка:** При возникновении вопросов по эксплуатации прибора необходимо обращаться в организацию, в которой был приобретен данный прибор или в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС».  
Телефон/Факс: (8-017) 259 98 71.



ИА



ББ02



УП001



UA1.018



## Выносная панель управления ВПУ

ПАСПОРТ  
РЮИВ 136700.000 ПС

Редакция 1.1

Минск